

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение автоматического
воздухоотводчика

G 3/4" (Ду20) НР

Подключение подающей линии
резервного котла или
расширительного бака

G 1 1/4" (Ду32) НР

Подключение подающей линии
основного котла

G 1 1/4" (Ду32) НР

Подключение обратной линии
основного котла

G 3/4" (Ду20) НР

Подключение обратной линии
резервного котла или
расширительного бака
или подпитки

Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение дренажного крана




G 1 1/4" (Ду32) НР

Подключение подающей
линии потребителей

G 1 1/4" (Ду32) НР

Подключение обратной
линии потребителей

Монтажные размеры

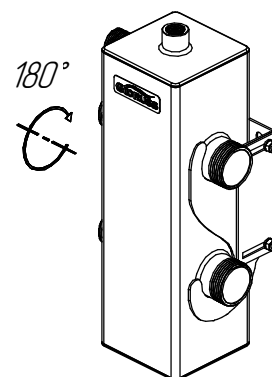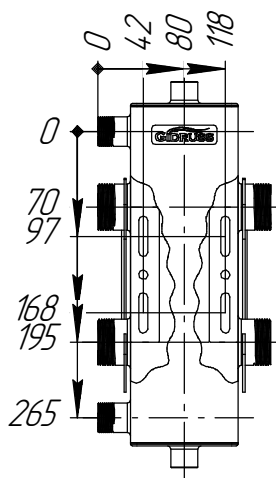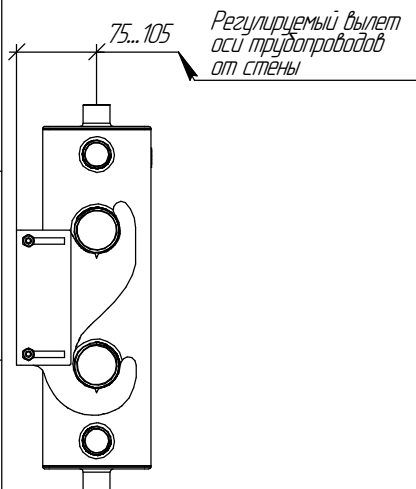

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125.S

Арт. 12 00100 05

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата
			10.02.2021
GRSS-100-32.05			
Лист			

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение автоматического
воздухоотводчика


G 3/4" (Ду20) НР
Подключение подающей линии
основного котла

G 3/4" (Ду20) НР
Подключение обратной линии
основного котла



Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение дренажного крана

G 3/4" (Ду20) НР
Подключение подающей
линии потребителей

G 3/4" (Ду20) НР
Подключение обратной
линии потребителей

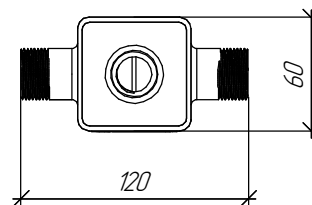

Монтажные размеры

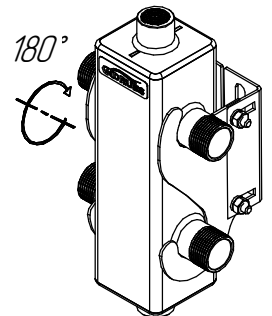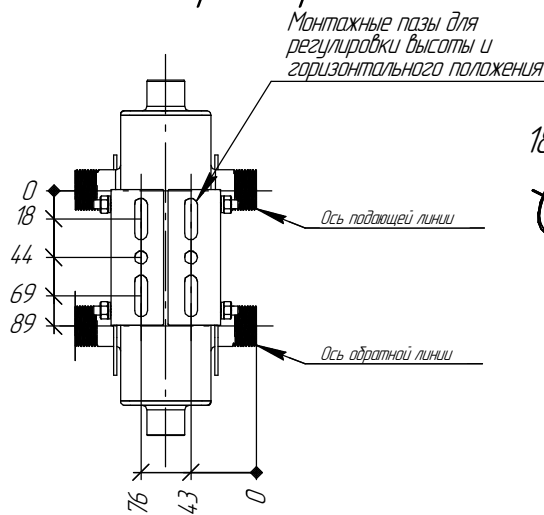

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Наружная поверхность Зеркальная полировка

Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN20-90.S

Арт. 11 00A40 03

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				09.02.2021
GRSS-40-20.03				Лист
Копировал				Формат А4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение автоматического
воздухоотводчика

G 3/4" (Ду20) НР

Подключение подающей линии
резервного котла или
расширительного бака

G 1 1/2" (Ду40) НР

Подключение подающей линии
основного котла

G 1 1/2" (Ду40) НР

Подключение обратной линии
основного котла

G 3/4" (Ду20) НР

Подключение обратной линии
резервного котла или
расширительного бака
или подпитки


Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение дренажного крана

G 1 1/2" (Ду40) НР



Подключение подающей
линии потребителей

G 1 1/2" (Ду40) НР

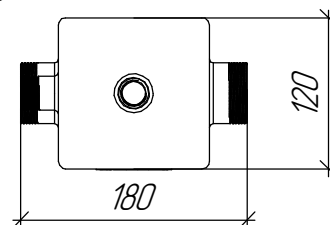Подключение обратной
линии потребителейВылет оси трубопровода
от стены

90...120

Монтажные размеры

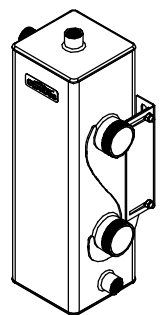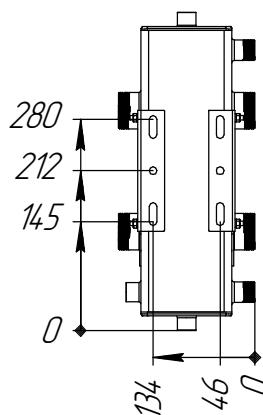

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN40-160.S

Арт. 12 00150 04

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				30.03.2022

GRSS-150-40.04



Лист

Копировал

Формат А4

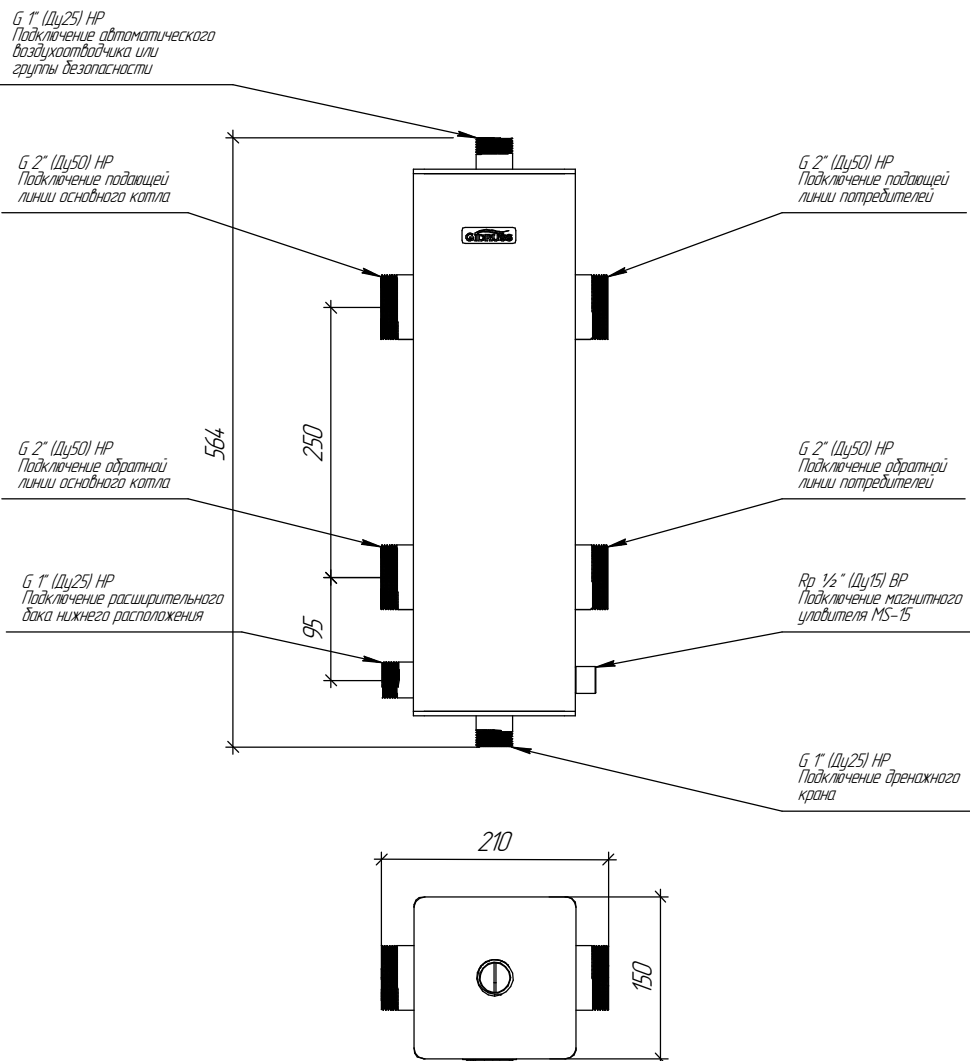

Монтажные размеры

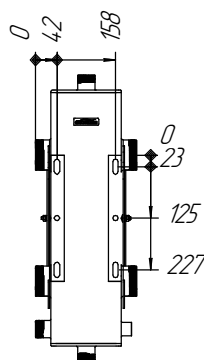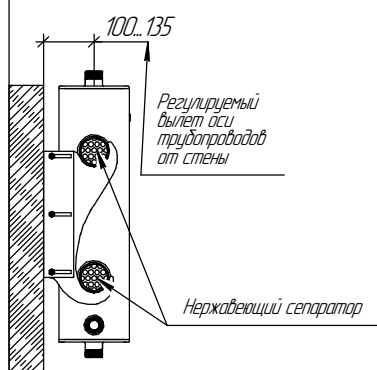

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Матовая полировка
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN50-250.S

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					17.07.2023

GRSS-250-50.18

Лист